





Vastavus standartile	EN 61439-5			
Tüüp	HETR L			
Paigalduskoht	☒ Välispaigaldis	☐ Sisepaigaldis		
Paigaldusviis	☒ Maasse	☐ Mastile		
Värv (Kest)	☒ RAL7032	☐		
Kaitseaste (väline)	34D			
Kaitseaste (avatud ustega)	IP 2X			
Keskkonnamtemperatuur	-25...+40			
Veenina	☒ Jah	☐ Ei		
Põhjaplaadid	☐ Jah	☒ Ei		
Sokkel	☒ Jah	☐ Ei		
Lukud	 Ümarluk	☐ Jaotuskilp ☐ Liitumiskilp	 Kolmnurk 10	☐ Jaotuskilp ☒ Liitumiskilp

Maandussüsteem	TN-C	
Tunnusvool [In]	63	A
Tunnuspinge [Un]	230/400	V
Tunnussagedus [fn]	50	Hz
Enimalt talutav lühiajaline vool [Icw]	≤10	kA/1s
Enimalt lubatav löökvool [Ipk]	-	kA
Latistuse materjal	☒ Cu	☐ Al
N/PEN ristlõige faasijuhi ristlõikest	☐ 50%	☒ 100%
Juhtmed hülssida	☒ Jah	☐ Ei
Kaablite ühendusviis	☐ Kaablikingaga	☒ Klemmiga
Kommertsmõõtmine	☒ Jah	☐ Ei
Kahepoolne toide	☐ Jah	☒ Ei
Juhtahelate pinge	☐ 230VAC	☐

Märkused

NB! Enne toote eksploatatsiooni võtmist tuleb teostada kõigile elektriühendustele järelepingutus. Mittekvaliteetsest paigaldusest tingitud vigade ja sellega seoses toimunud õnnetuste ja võimaliku kahju eest ei vastuta ei tootja ega tarnija.

Töötas välja ats.pihu 06.01.2023	Kontrollis	Kinnitas	Pakkumise number	Projekti Nimi HETR Pooltooted	Kaubakood HETRP0002	Paigaldis = HETRP0002	Asukoht		
Muudatus	Kuupaev	Muutja	Märkus	Müügiteellimuse number	Kirjeldus	Dokumendi Nr.	Muudatus	Dokumendi tüüp	
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüliti tähistus	HETR P	Tehnilised andmed	HETR P-HETRP00021-EEB		EEB	
				Tellijä		Formaat	Mõõtkaava	Leht	Lehti
						DIN A3	1 : 1	1	1

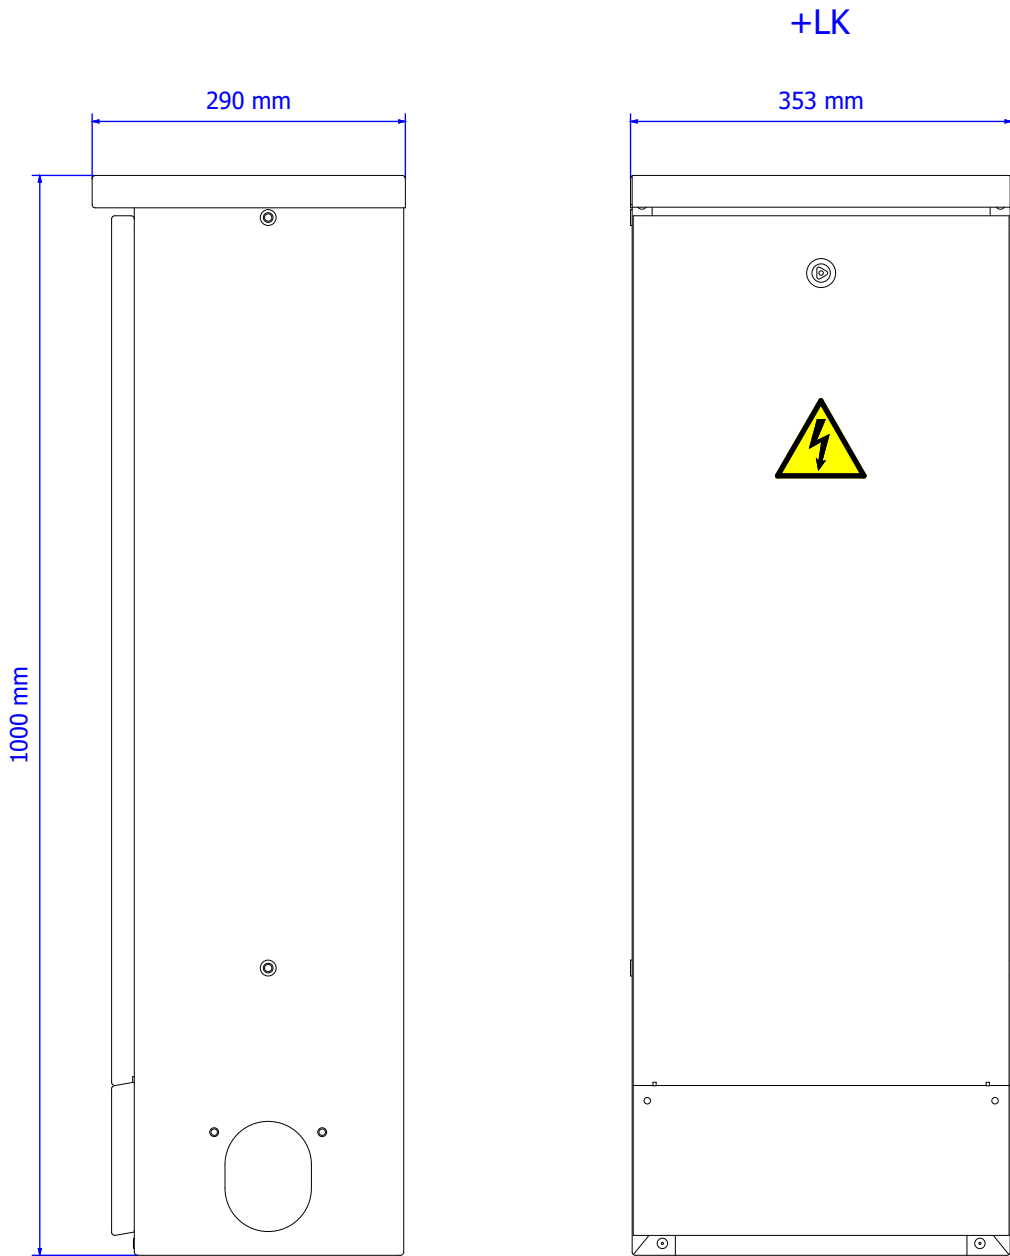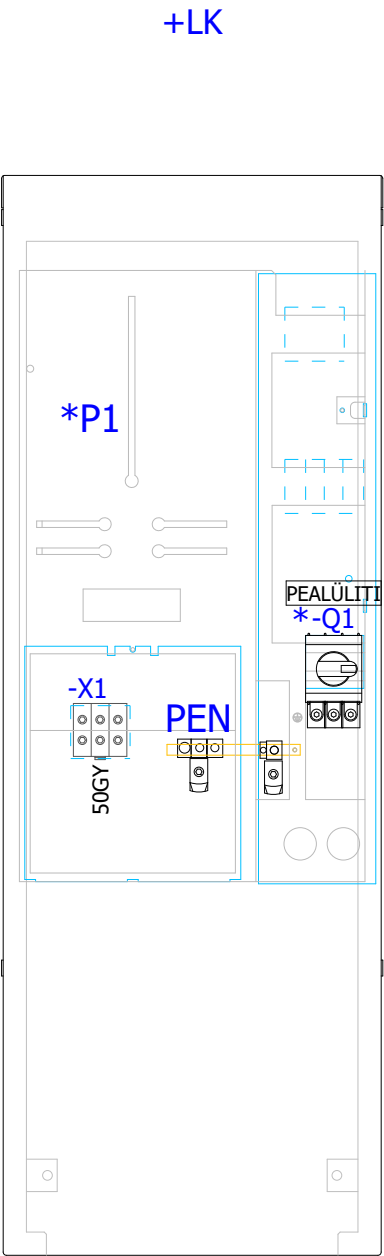

NB! Technoelectricu pealüliti puhul on lubatud ühendada otse nii Cu kui Al kaablit.


Tehnilised andmed				
Artikkel	Nimivool	IP	Sisendkaablid	Väljundkaablid
HETR 35L XP 68494	63 A	34D	Al/Cu ÷ 50 mm ²	Al/Cu ÷ 50 mm ²
HETR 35L ZP 72730	100 A*		Al/Cu ÷ 50 mm ²	Al/Cu ÷ 50 mm ²
* arvestada koormusteguriga 0,9				

Standardtoode sisaldab:
Arvestimutritega montaažiplaati, hülsistatud ja markeeritud juhtmestust, plastist plommitavat puutekaitsekatet, järelingutusega lukku, väljundklemme ning võtit.

Märkused:
Standardlahenduste korral ei ole kilp komplekteeritud arvesti, tariifijuhtimiskella ega liinikaitselülitiga. Väljundklemmide suurus sõltub mudelist. Kilbi ventilatsioon toimub veenina varjus asuvate avade kaudu.
Pealüliti valmistajad:
ENSTO KSM3.63; KSM3.100; KSM3.125
KATKO KU363N; KU3125N; KU3160
TECHNOELECTRIC SD2; SD3
ABB OT

The copying, distribution and reproduction of this document is prohibited without the written permission of the author.

Töötas välja ats.pihu 06.01.2023		Kontrollis		Kinnitas	Pakkumise number	Projekti Nimi HETR Pooltooted	Kaubakood HETRP0002	Paigaldis = HETRP0002	Asukoht		
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number HETR P		Kirjeldus Paigutusjoonis	 Harju Elekter Elektrotehnika AS +372 6747449 info.heet@harjuelekter.com Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia	Dokumendi Nr. HETR P-HETRP00021-ETC		Muudatus	Dokumendi tüüp ETC
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüliti tähistus					Tellija	Formaat DIN A3	Mõõtkava 1 : 7	Leht 2

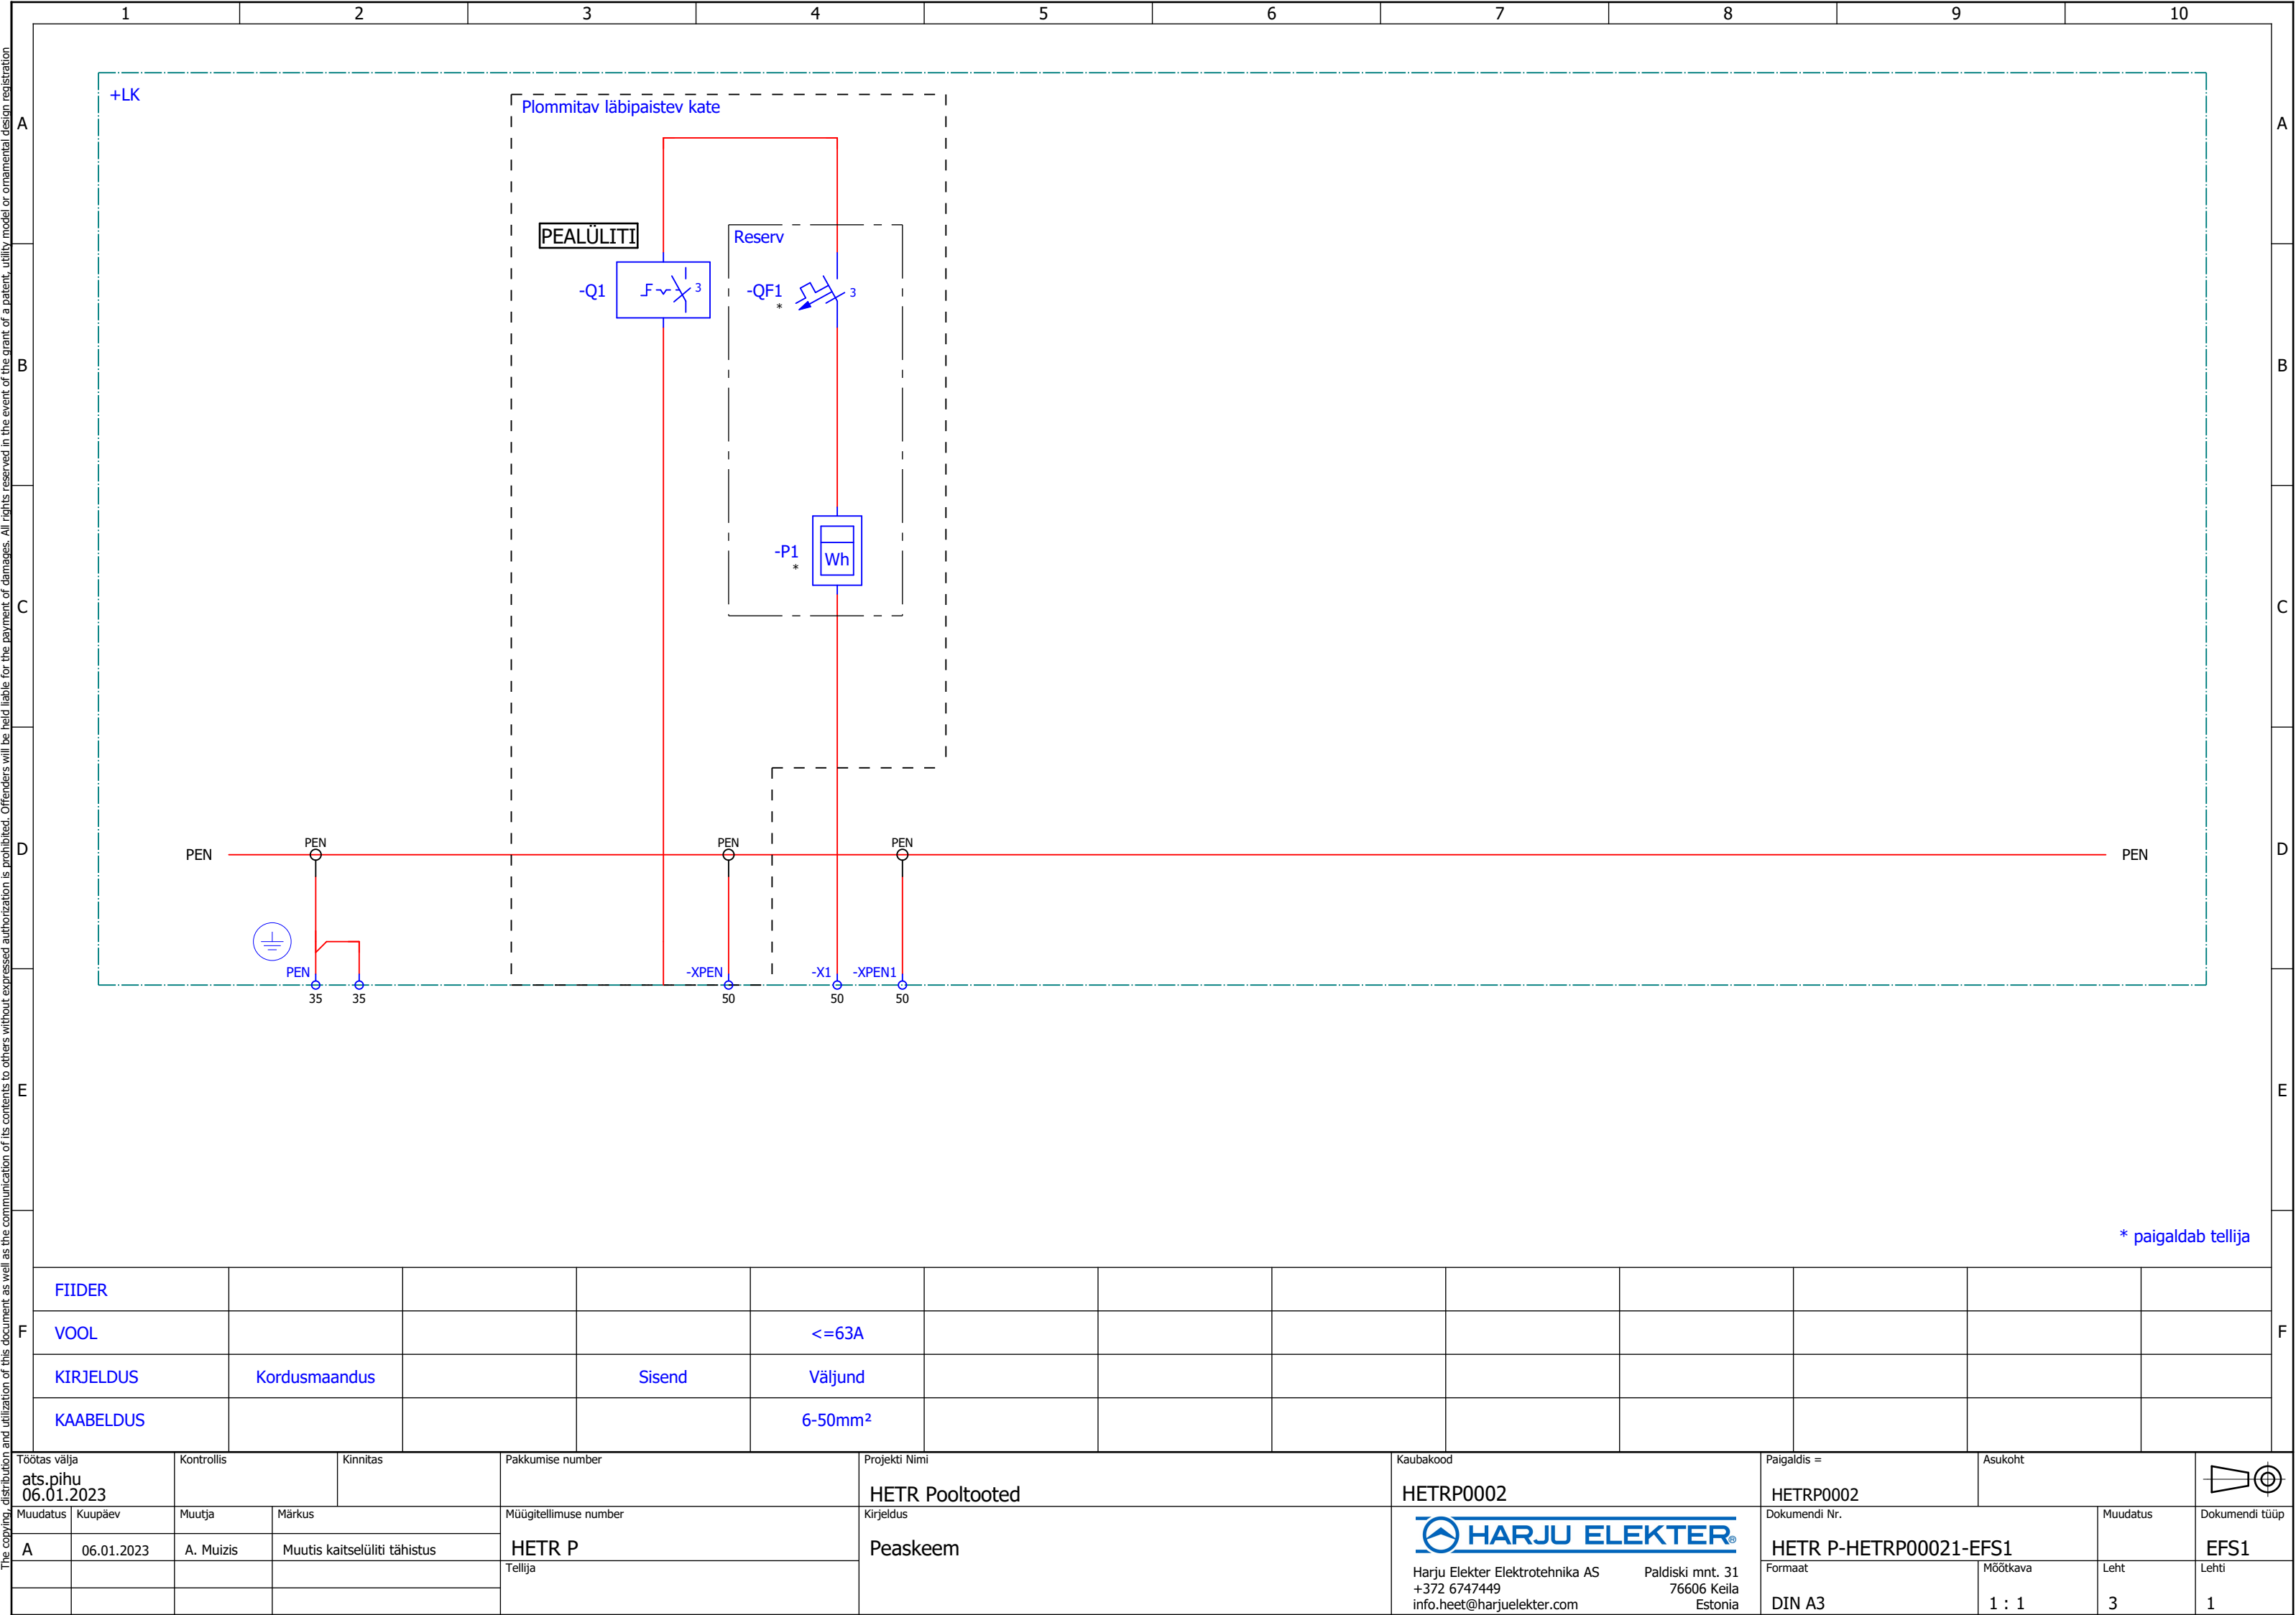

* paigaldab tellija

The copying, distribution and utilization of this document as

F	FIIDER																				
	VOOL					<=63A															
	KIRJELDUS	Kordusmaandus			Sisend	Väljund															
	KAABELDUS					6-50mm²															
Töötas välja ats.pihu 06.01.2023		Kontrollis		Kinnitas		Pakkumise number		Projekti Nimi			Kaubakood			Paigaldis =		Asukoht					
Muudatus		Kuupäev		Muutja		Märkus		Müügitellimuse number			Kirjeldus			Dokumendi Nr.		Muudatus					
A		06.01.2023		A. Muizis		Muutis kaitselüliti tähistus		HETR P			Peaskeem			HETR P-HETRP00021-EFS1							
								Tellija			Harju Elekter Elektrotehnika AS +372 6747449 info.heet@harjuelekter.com			Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia		Möötkava					
														DIN A3		1 : 1		3		1	

F

A

Komponentide loetelu

Asukoht	Seadme tunnus	Kogus	Tootekood	Tüübinumber	Kirjeldus	Tehniline informatsioon	Tellimusnumber	Tootja	Leht
LK	-*	1	PRPO02919	E HETR 35L	Kilbi korpus	350x1000x290 mm, RAL 7032, IP34D	PRPO02919	Harju Elekter	2
	-*	1	MDET001679		Montaazplaat	HEKL2 02719	MDET001679	Harju Elekter	2
	-*	1	MDET001675		Puutekate	HELK1 04176	MDET001675	Harju Elekter	2
	-*	1	MDET001676		Puutekate, plommitav	HELK1 PLO 04177	MDET001676	Harju Elekter	2
	-PEN	2	KLM0164		Latiklemm	4-35 mm²/10 mm	1290	Wöhner	3
	-X1	1	KLM0039	KE61.03	Al/Cu Klemm	3p, Al 6-50 mm² 145A, Cu 2.5-50 mm² 160A, GY	KE61.03	Ensto	3
	-XPEN	1	LYLA0282	KKL1X50M	Seadmeklemm	Al16-50mm² / Cu 2,5-50mm², 125A	KKL1X50M	Katko	3
	-XPEN1	1	LYLA0282	KKL1X50M	Seadmeklemm	Al16-50mm² / Cu 2,5-50mm², 125A	KKL1X50M	Katko	3

C

D

E

F

Töötas välja ats.pihu 06.01.2023		Kontrollis		Kinnitas	Pakkumise number	Projekti Nimi	Kaubakood	Paigaldis =	Asukoht		
						HETR Pooltooted	HETRP0002	HETRP0002			
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus		Müügitellimuse number	Kirjeldus	 Harju Elekter Elektrotehnika AS +372 6747449 info.heet@harjuelekter.com Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia	Dokumendi Nr.		Muudatus	Dokumendi tüüp
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüliti tähistus		HETR P	Komponentide loetelu		HETR P-HETRP00021-EPC			EPC
					Tellija			Formaat	Mõõtkava	Leht	Lehti
								DIN A3	1 : 1	1	1