



Harju Elekter Elektrotehnika AS
+372 6747449 Paldiski mnt. 31
info.heet@harjuelekter.com 76606 Keila
www.harjuelekter.com Estonia

Pakkumise number
Müügitellimuse number HETR P
Objekti nimi HETR Pooltooted
Tellija
Käsitleja

Vastavus standartile	EN 61439-5	
Tüüp	HETR L	
Paigalduskoht	☒ Välispaigaldis	☐ Sisepaigaldis
Paigaldusviis	☒ Maasse	☐ Mastile
Värv (Kest)	☒ RAL7032	☐
Kaitseaste (väline)	34D	
Kaitseaste (avatud ustega)	IP 2X	
Keskkonnamperatuur	-25...+40	
Veenina	☒ Jah	☐ Ei
Põhjaplaadid	☐ Jah	☒ Ei
Sokkel	☒ Jah	☐ Ei
Lukud	☐ Jaotuskilp	☐ Jaotuskilp
	☐ Liitumiskilp	☒ Liitumiskilp


 Ümarlukk




 Kolmnurk 10

Maandussüsteem	TN-C	
Tunnusvool [In]	100	A
Tunnuspinge [Un]	230/400	V
Tunnussagedus [fn]	50	Hz
Enimalt talutav lühiajaline vool [Icw]	≤10	kA/1s
Enimalt lubatav löökvool [Ipk]	-	kA
Latistuse materjal	☒ Cu	☐ Al
N/PEN ristlõige faasijuhi ristlõikest	☐ 50%	☒ 100%
Juhtmed hülssida	☒ Jah	☐ Ei
Kaablite ühendusviis	☐ Kaablikingaga	☒ Klemmiga
Kommertsmõõtmine	☒ Jah	☐ Ei
Kahepoolne toide	☐ Jah	☒ Ei
Juhtahelate pinge	☐ 230VAC	☐

Märkused

NB! Enne toote ekspluatatsiooni võtmist tuleb teostada kõigile elektriühendustele järelpingutus. Mittekvaliteetsest paigaldusest tingitud vigade ja sellega seoses toimunud õnnetuste ja võimaliku kahju eest ei vastuta ei tootja ega tarnija.

Töötas välja ats.pihu 06.01.2023		Kontrollis		Kinnitas	Pakkumise number	Projekti Nimi	Kaubakood	Paigaldis =	Asukoht		
						HETR Pooltooted	HETRP0005	HETRP0005			
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus		Müügitellimuse number	Kirjeldus	 Harju Elekter Elektrotehnika AS +372 6747449 info.heet@harjuelekter.com Paldiski mnt. 31 76006 Keila Estonia	Dokumendi Nr.		Muudatus	Dokumendi tüüp
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüliti tähistus		HETR P	Tehnilised andmed		HETR P-HETRP00051-EEB			EEB
					Tellija			Formaat	Mõõtkava	Leht	Lehti
								DIN A3	1 : 1	1	1

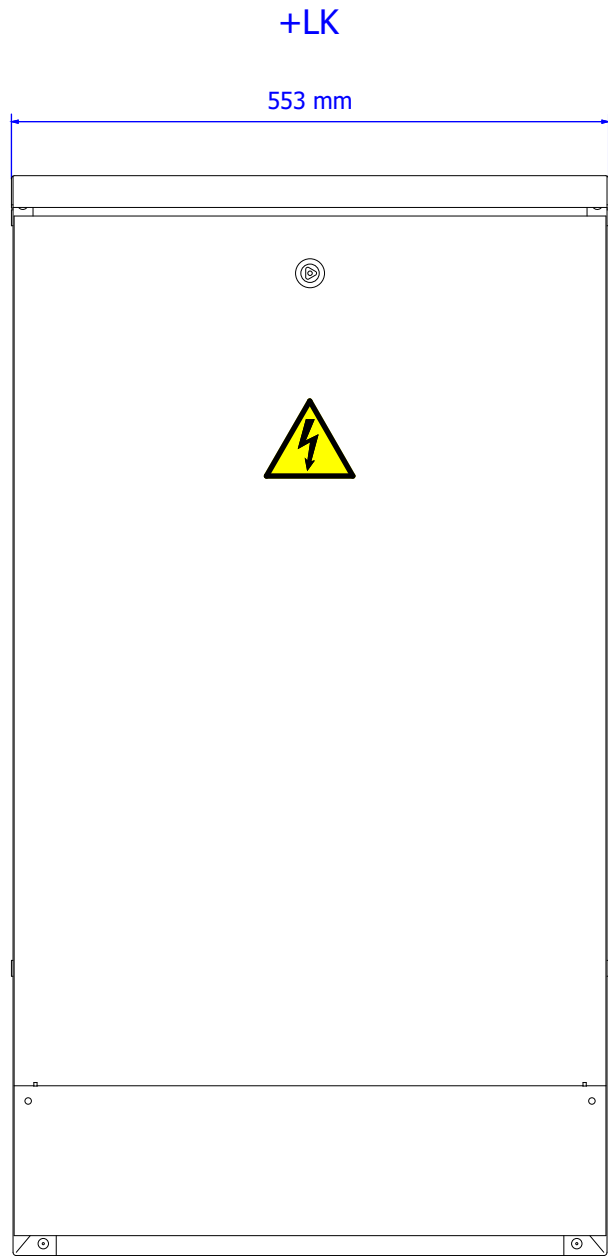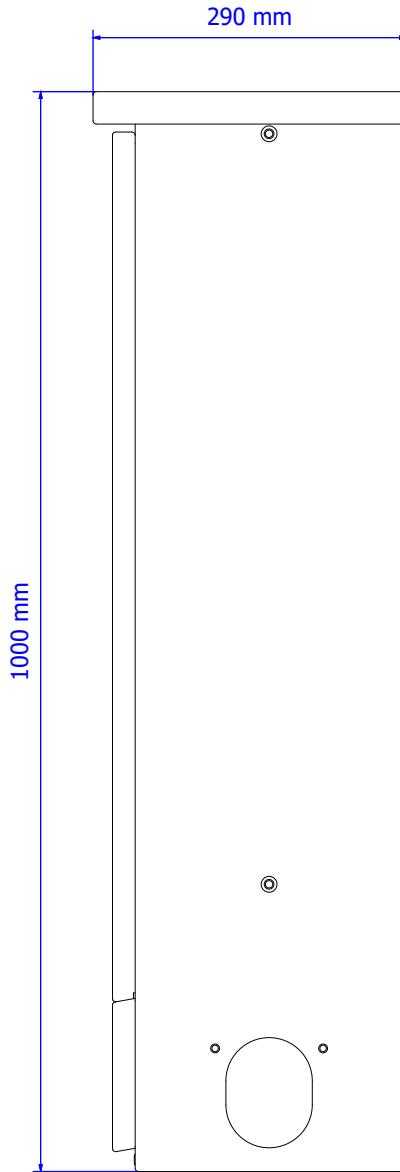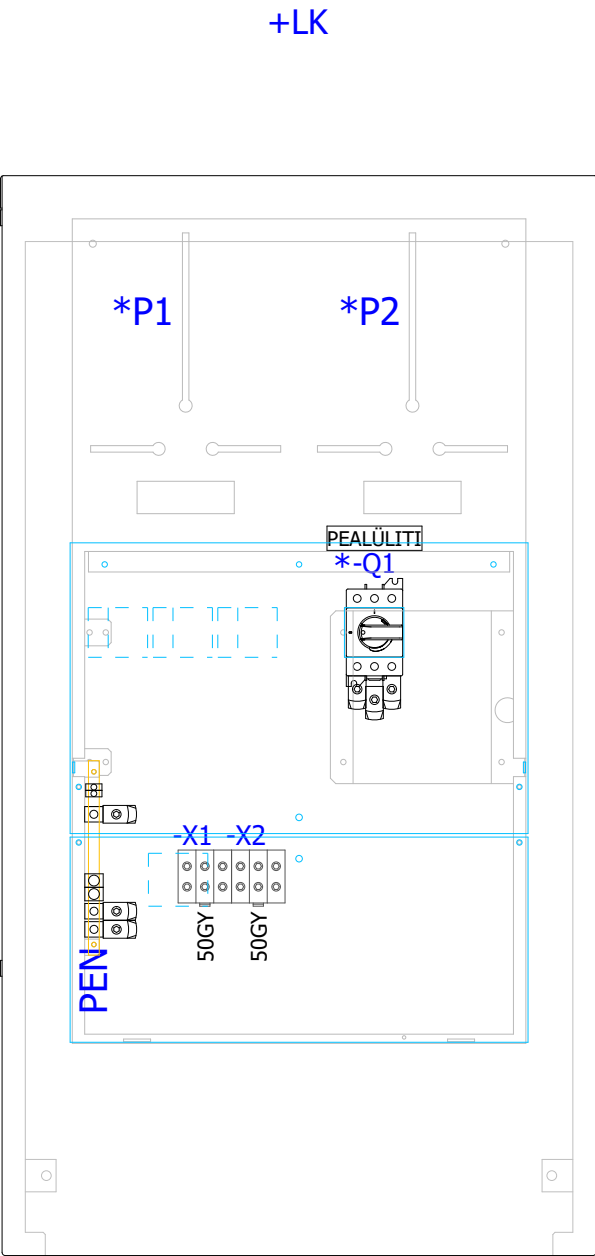

NB! Technoelectricu pealüliti puhul on lubatud ühendada otse nii Cu kui Al kaablit.

Tehnilised andmed

Artikkel	Nimivool	IP	Sisendkaablid	Väljundkaablid
HETR 55L 2XP 68494	63 A	34D	Al/Cu ÷50 mm ²	Al/Cu ÷50 mm ²
HETR 55L 2ZP 72730	100 A*		Al/Cu ÷50 mm ²	Al/Cu ÷50 mm ²


* arvestada koormusteguriga 0,9

Standardtoode sisaldab:
Arvestimutritega montaažiplaati, hülsistatud ja markeeritud juhtmestust, plastist plommitavat puutekaitsekatet, järelepingutusega lukku, väljundklemme ning võtit.

Märkused:
Standardlahenduste korral ei ole kilp komplekteeritud arvesti, tariifijuhtimiskella ega liinikaitselülitiga. Väljundklemmide suurus sõltub mudelist. Kilbi ventilatsioon toimub veenina varjus asuvate avade kaudu.
Pealüliti valmistajad:
ENSTO KSM3.63; KSM3.100; KSM3.125
KATKO KU363N; KU3125N; KU3160
TECHNOELECTRIC SD2; SD3
ABB OT

The copying, distribution and reproduction of this document is prohibited without the written permission of Harju Elekter AS.

Töötas välja ats.pihu 06.01.2023		Kontrollis		Kinnitas	Pakkumise number	Projekti Nimi HETR Pooltooted	Kaubakood HETRP0005	Paigaldis = HETRP0005	Asukoht			
Muudatus	Kuupäev	Muutja	Märkus	Müügitellimuse number HETR P		Kirjeldus Paigutusjoonis	 Harju Elekter Elektrotehnika AS +372 6747449 info.heet@harjuelekter.com	Paldiski mnt. 31 76606 Keila Estonia	Dokumendi Nr. HETR P-HETRP00051-ETC		Muudatus	Dokumendi tüüp ETC
A	06.01.2023	A. Muizis	Muutis kaitselüliti tähistus						Tellija	Formaat DIN A3	Möötkava 1 : 7	Leht 2

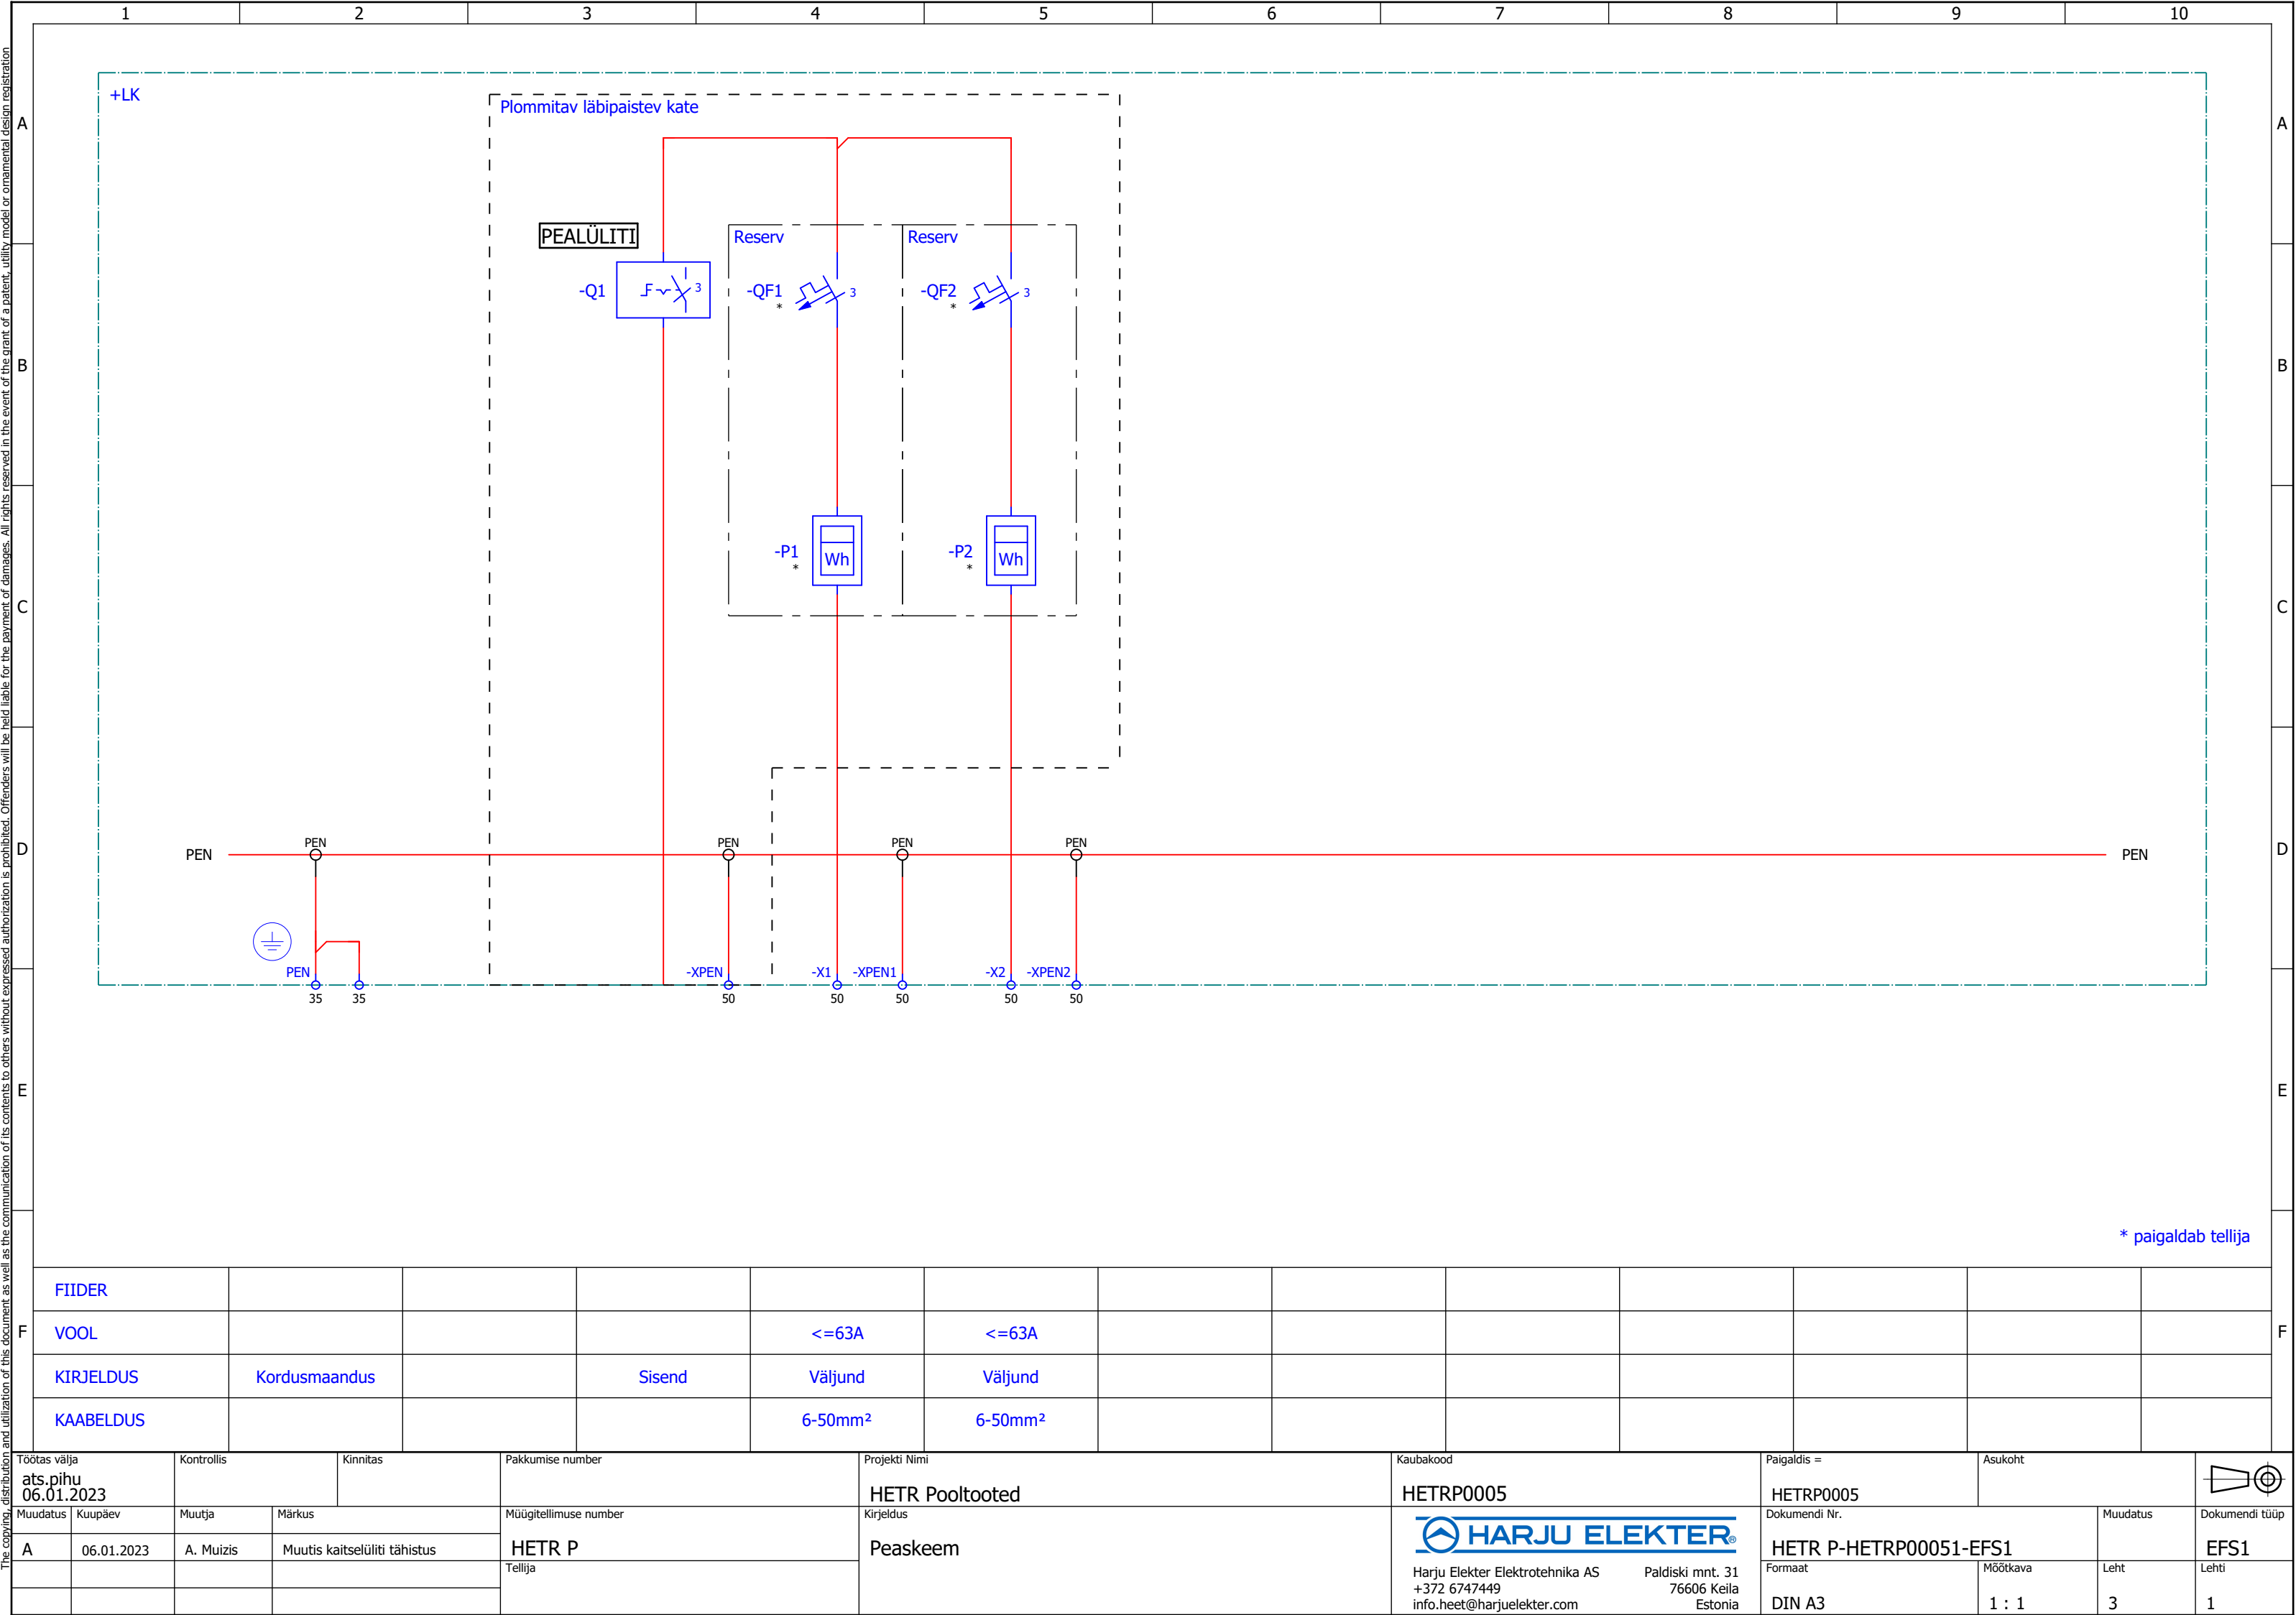

</