

Preflex - eelkaabeldatud torud

KAABLIKAITSE | PAIGALDUSJUHEND
LAHENDUSED

PIPELIFE 



Üldteave

Kiire ja lihtne paigaldus!

Preflex®-i eelkaabeldatud torude paigaldamisel veenduge alati, et:

- torud oleksid õigesti kinnitatud;
- torudesse oleks alati võimalik kaableid lisada või neid sealt eemaldada;
- toru ei kahjustaks juhtmeisolatsiooni, eriti otste juures;
- toru ei painutataks teravamalt kui kaheksakordne toru välisläbimõõt;
- oleks välditud vee kogunemine torusse.

Keelatud on:


- juhtmeühendused, -klemmid ja -aasad toru sees;
- eelkaabeldatud torude Preflex® paigaldamine kohta, kus temperatuur võib ületada 90 °C.
- Võtke arvesse ka torusiseste kaablite temperatuuritaluvust.

Paigaldus vaheseina sisse ja ripplae taha

Sellistes paigalduskohtades on oluline kasutada asjatundlikke töövõtteid, et vältida vaheseina sees või ripplae kohal paiknevate Preflex®-torud ühendustootsist lahti tulemist.


Kuidas seda vältida?

- Kasutage kogu toru ulatuses piisaval hulgal kinnitusi.
- Kasutage sobivaid harutoose.
- Paigaldage viimane torukinnitus võimalikult toosi lähedale või lükake toru viimase toosi avast piisavalt pikalt välja, et see ei saaks lahti tulla.

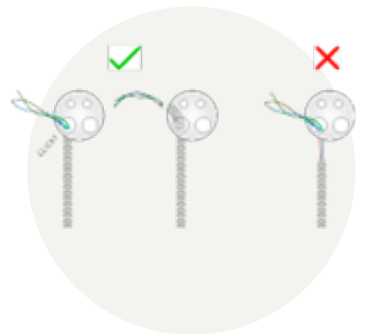


Juhised Preflex®-i süvistatud paigaldamise kohta

- Painduv Preflex®-toru tuleb kogu pikkuses süvistada ja katta krohviga.
- Olge eriti tähelepanelik torude sisestamisel harutoosi, valgustitoosi, pistikupessa jms.
- Toimige näiteks järgmiselt:
 1. kasutage sobivat harutoosi, milles eelkaabeldatud Preflex®-toru lahti tulek toosist on takistatud klambriga;
 2. enne üle krohvimist lükake toruots avast võimalikult kaugemale välja, et vältida selle toosist lahti tulemist.

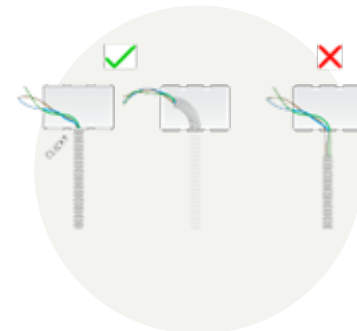

Juhised Preflex®-i pinnale paigaldamiseks

- Veenduge, et torude mehaaniline kaitse oleks piisav võimalike väliste mõjude suhtes (näiteks ultraviolettkiirgus).
- Preflex®-i torude kinnitamisel järgige valdkonna üldiseid paigaldusreegleid.
- Kuna tegemist on painduvate torudega, arvestage torukinnituste ettenähtud vahekaugusega.
- Preflex®-torude ühendamisel harukarbiga, paigalduskarbiga, lülitiga, pistiku-pesaga, elektrikilbiga jms arvestage toru painduvust ja veenduge, et see ei saaks ühenduskohast lahti tulla.

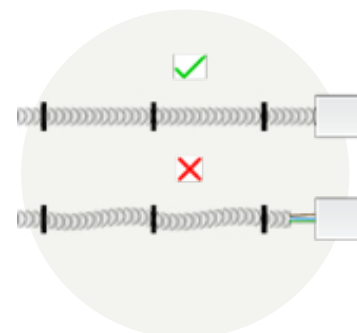


Nõuanne:

paigaldage torukinnitus võimalikult toosi ava lähedale ja kasutage sobiva kujuga liitmikku.

Välipaigaldised


Kui paigaldate Preflex®-i torusid õue või välitingimustesse, vältige torude otsest kokkupuudet päikesekiirgusega. Preflex®-i torud ei ole ultraviolettkiirguse suhtes vastupidavad.

Veenduge ka, et vesi ei saaks tungida torudesse ega toosidesse.

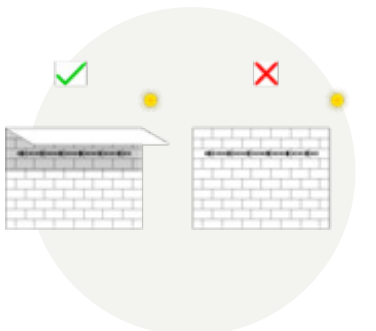

Preflex® 16 mm, 20 mm, 25 mm, 32 mm, 40 mm – tehnilised andmed:

- Polüpropüleenitoru, vastupidavus survele 750 N
- Leegikindel
- Klassifikatsioon: 3422
- Üld standardid: NBN EN 61386-1, NBN EN 61386-22, NBN EN 60423
- Eristandardid: LS0H : IEC 60754-1, IEC 61034
- Sertifikaadid: CEBEC KEMA AENOR VDE NF CE REACH RoHS

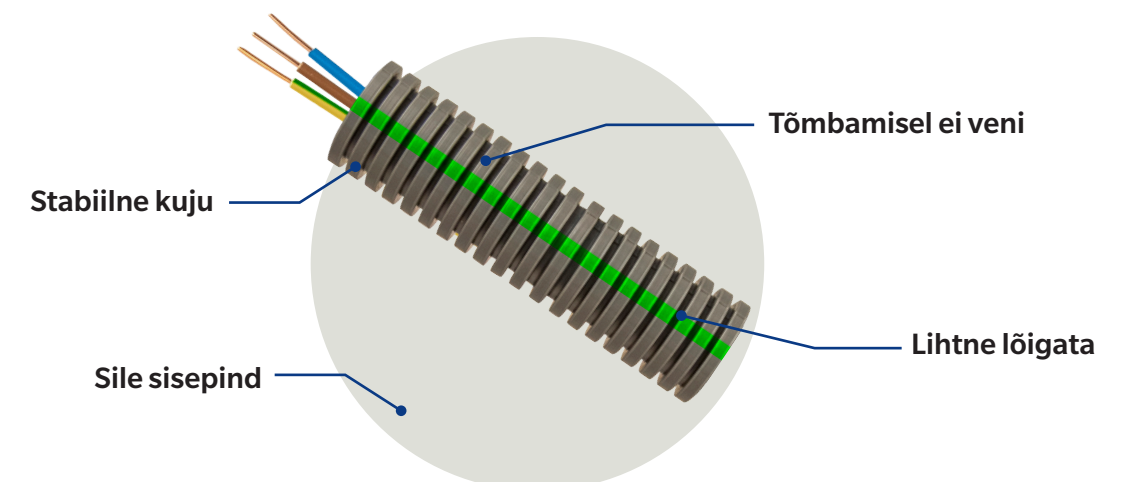



Selles materjalis olev sisu ja teave on mõeldud ainult üldiseks turunduseesmärgiks ning sellele ei tohi tugineda kui täielikule või täpsele teabele. Eelkõige ei saa see kataloog asendada ekspertide asjakohast nõu toodete omaduste, nende kasutamise, mis tahes ettenähtud otstarbe sobivuse või õige töötlemismeetodi kohta. Kõik selle kataloogi illustatsioonid ja kaastööd on autoriõigustega kaitstud. Kui sõnaselgelt pole öeldud teisiti, ei ole sisu reprodutseerimine lubatud. Sellest materjalist tehtud koopiaid võib kasutada ainult isiklikul mitteärilisel eesmärgil. Igasugune paljundamine või levitamine ärilistel eesmärkidel on rangelt keelatud. Vastutuse välistamine: Pipelife on selle kataloogi koostanud oma parimate teadmiste kohaselt. Pipelife ei võta endale vastutust kahju eest, mis on isikule tekkinud selles infomaterjalis sisalduvale sisule või teabele tuginemisest või sellega seoses. See kehtib igasuguse kahju kohta, sealhulgas, kuid mitte ainult, otsesed või kaudsed kahjud, järel- või karistuslikud kahjud, raisatud kulud, saamata jäänud kasum või äritegevuse kaotus..

Märts 2025

PIPELIFE EESTI AS, Põrguvälja tee 4, Lehmja, Rae vald, Eesti
E pipelife@pipelife.ee, pipelife.ee